

**DTC - EON Modification variateur LTEB IP66 en régime IT**

Domaine : 29800000, DTC HAGUENAU;29900000, SAV ELECTRONIQUE

Page 1/3

**Variateur LTEB**

⇒ Enlever l'étiquette noire sur le côté gauche du variateur comme montré ci-dessous



⇒ A l'aide d'un tournevis plat ôter l'insert plastique transparent :



REDIGER Gebhart, Veronique	VERIFIER Weibel, Aime	APPROUVER Stroh, Christine	Date de version 24/01/2019
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**DTC - EON Modification variateur LTEB IP66 en régime IT**

Domaine : 29800000, DTC HAGUENAU;29900000, SAV ELECTRONIQUE

Page 2/3

⇒ **Ôter la vis EMC avec un tournevis cruciforme.**



⇒ **Une fois la vis enlevée bien remettre le cache transparent et remettre l'étiquette noire.**




REDIGER Gebhart, Veronique	VERIFIER Weibel, Aime	APPROUVER Stroh, Christine	Date de version 24/01/2019
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**DTC - EON Modification variateur LTEB IP66 en régime IT**

Domaine : 29800000, DTC HAGUENAU;29900000, SAV ELECTRONIQUE

Page 3/3

- ⇒ **Coller les 2 étiquettes "Condensateurs CEM désactivés" référence 819 6737 sur le variateur**
- ⇒ **L'une sur la façade du variateur**
  - ⇒ **L'autre au-dessus du variateur (voir photos).**

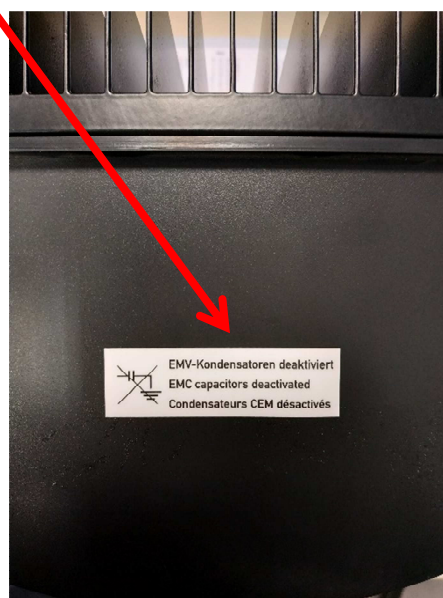

REDIGER Gebhart, Veronique	VERIFIER Weibel, Aime	APPROUVER Stroh, Christine	Date de version 24/01/2019
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------